

**A Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójának
7/2025. (II. 19.) szabályzata
a Fiumei Úti Sírkert Tűzvédelmi Szabályzatáról**

**Készítette:
Boros Brigitta**

Elérhetőség: +36 20 286 59 51

Képesítés: építőmérnök

Intézmény: ÓE-YBL

Oklevél kelte: 2021.07.29.

Oklevél száma: YBL-A-068/2021

Kelt: Budapest, 2025. február 19.


Boros Brigitta
építőmérnök

Tartalom

I. fejezet.....	5
Általános rendelkezések	5
1. A szabályzat személyi hatálya.....	5
2. A szabályzat területi hatálya	5
II. fejezet.....	6
Tűzvédelmi szervezet.....	6
1. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.....	6
2. A NÖRI feladatai és kötelezettségei	6
3. Főigazgató tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	6
4. Üzemeltetési és ellátási osztályvezető tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei.....	7
5. Munkatársak tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	8
6. Tűzvédelmi szaktanácsadó tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	8
III. fejezet	9
Tűzvédelmi eszközök, berendezések	9
1. Tűzoltó készülék	9
2. Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzése	9
3. Tűzjelző berendezés	10
4. Menekülési irányfény.....	10
5. Menekülési irányfények üzemeltetői ellenőrzése és időszakos felülvizsgálata	11
6. Föld feletti és földalatti tűzcsap	11
IV. fejezet	12
A létesítés és használat általános és tűzvédelmi szabályai.....	12
1. Általános szabályok.....	12
2. Kiürítés	13
3. Villamos berendezések és világítások.....	14
4. Tüzelő- és fűtő berendezések	14
5. Szellőztetés.....	14

6. Csatornahálózat	15
7. Oltóvíz	15
V. fejezet	15
Felülvizsgálatok	15
1. A villamos berendezések tűzvédelmi szempontú időszakos biztonsági felülvizsgálata (érintésvédelem)	15
2. Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata	16
VI. fejezet	16
Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok	16
1. Tűzveszélyes tevékenység	16
2. Dohányzás	17
3. Tárolás	17
4. Éghető folyadékok tárolása	17
5. Napi munkaidő utáni belső ellenőrzés	18
VII. fejezet	18
Helyiségek általános tűzvédelmi előírásai	18
1. Alapvető rendelkezések	18
2. Iroda jellegű helyiségek tűzvédelmi használati előírásai	18
3. Teakonyhák tűzvédelmi használati előírásai	19
4. Öltözők tűzvédelmi használati előírásai	19
5. Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok tűzvédelmi használati előírásai	20
6. Elektromos kapcsoló helyiségek, szekrények tűzvédelmi használati előírásai	20
VIII. fejezet	20
Oktatás, képzettség	20
1. Tűzvédelmi oktatás	20
2. Tűzvédelmi szakvizsga	21
IX. fejezet	21
Tűz esetén követendő magatartás	21

1. Tűzjelzés módja, a riasztás rendje.....	21
2. Életmentés	22
3. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok	22
4. Tűz esetén értesítendőek	22
X. fejezet	23
Záró rendelkezés	23

**A Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójának
7/2025. (II. 19.) szabályzata
a Fiumei Úti Sírkert Tűzvédelmi Szabályzatáról**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, a kapcsolódó tűzvédelemmel kapcsolatos rendeletek, műszaki követelmények, valamint nemzetközi szabványok rendelkezései alapján a jelen szabályzat a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely (a továbbiakban: Sírkert) működésével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi szabályokat tartalmazza.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A szabályzat személyi hatálya

1. A szabályzat a Nemzeti Örökség Intézetével (a továbbiakban: NÖRI) közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: munkatárs) terjed ki.
2. A szabályzat alkalmazására a NÖRI-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók (különösen megbízási vagy vállalkozási szerződéses partnerek), valamint a Sírkertet használók, a Sírkert területén bármilyen jogcímen tartózkodók is kötelesek, amennyiben jelen szabályzat velük megismertetésre került.

2. A szabályzat területi hatálya

3. A szabályzatot a Sírkert szabadtéri területei és az alábbi épületei tekintetében kell alkalmazni:
 - a) „A” – épület,
 - b) „B” – épület,
 - c) „C1” – épület,
 - d) „C2” – épület,
 - e) „C3” – épület,
 - f) „C4” – épület,
 - g) ravatalozó épület, valamint portahelyiségek, infópont, nyilvános illemhelyek és egyéb épületek.

II. fejezet

Tűzvédelmi szervezet

1. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

4. A NÖRI a Sírkert tekintetében külön tűzvédelmi szervezetet nem hoz létre. A NÖRI felelősségének érintetlenül hagyása mellett, a tűzvédelmi feladatok irányításával, ellenőrzésével, végzésével külső vállalkozót, mint tűzvédelmi szaktanácsadót bíz meg.

2. A NÖRI feladatai és kötelezettségei

5. Gondoskodni kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

6. Köteles a jogszabályban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

7. A katasztrófavédelmi hatóság részére a tűzvédelmi ügyekben kért felvilágosítást, adatokat köteles megadni, a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni.

8. Köteles biztosítani a hatósági ellenőrzés lehetőségét.

9. Köteles tűzvédelmi szabályzatot készíteni, tekintettel arra, hogy van olyan általa üzemeltetett épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt.

10. Köteles gondoskodni arról, hogy a munkatársak a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

11. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal köteles a tűzvédelmi hatóságnál bejelenteni.

12. Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal köteles előzetesen engedélyeztetni.

3. Főigazgató tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

13. Felelős a munkahely tűzvédelmi feladatainak ellátásához szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért.

14. Irányítást és felügyeletet gyakorol a Sírkert tűzvédelmi tevékenysége felett.
15. A tűzvédelmi feladatok teljesítése érdekében megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyről, illetve szolgáltatás igénybevételéről gondoskodik.
16. Kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, mely tartalmazza a vonatkozó jogszabály szerinti követelményeket.
17. A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.

4. Üzemeltetési és ellátási osztályvezető tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

18. Gondoskodik a jelen szabályzat hatálya alá eső meghatározott tűzvédelmi követelmények, előírások betartásáról, a vonatkozó feladatok végrehajtásáról – ideértve a jelen szabályzat III. és VI. fejezeteiben foglaltakat is –, valamint a rendkívüli események megelőzéséről.
19. Felügyeli a tűzvédelmi szaktanácsadó tevékenységét.
20. A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles betartani és betartatni, illetőleg a végrehajtást ellenőrizni, szabálytalanság esetén intézkedni azok megszüntetésére.
21. Az OTSZ által meghatározott tűzvédelmi berendezések esetében gondoskodik az előírt felülvizsgálatok – úgy, mint üzemeltetői ellenőrzés, időszakos felülvizsgálat, karbantartás – elvégzéséről, és dokumentálásáról, a felelős személy írásban történő megbízásáról.
22. Gondoskodik az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról, a hibák kijavításáról az azok elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutásától számított 15 napon belül.
23. Gondoskodik arról, hogy az új berendezések, eszközök, felszerelések tervezésénél, kivitelezésénél, beszerzésénél a meglévők korszerűsítésénél, bővítésénél a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban rögzített tűzvédelmi előírások teljesüljenek.
24. A tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén részt vesz (akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviselteti) és a feltárt hiányosságok, megszüntetéséről gondoskodik.
25. Elősegíti és biztosítja az ellenőrzésre jogosult hatósági szervek, személyek ellenőrző munkáját.
26. Felelős a tűz- és a műszaki mentést igénylő esetek főigazgatónak történő haladéktalan jelentéséért.
27. Írásban jelzi a területen lévő tűzvédelmi berendezésekkel (tűzcsapok, tűzjelző berendezés, biztonsági irányfények, tűzoltó készülékek stb.) kapcsolatos, a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt.
28. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon engedélyezi, valamint a tevékenység írásban meghatározott feltételeit ellenőrzi, amennyiben szükséges kiegészíti, a munka befejezését követően pedig az átadás-átvétel időpontját az 1. melléklet szerinti engedélyen aláírásával igazolja.
29. Gondoskodik a Sírkert területén elhelyezett tűzvédelmi berendezések használható állapotban és könnyen hozzáférhető módon való tartásáról és azok rendeltetésszerű

használatáról.

30. Az új munkatársak belépéséről értesíti a tűzvédelmi szaktanácsadót, a Jogi és Humánpolitikai Igazgatósággal együttműködve megszervezi a tűzvédelmi oktatást.

5. Munkatársak tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

31. A munkatárs köteles megismerni és betartani a használatában levő épület, a gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűz megelőzési szabályokat.

32. Köteles részt venni a számára előírt tűzvédelmi oktatáson, szakoktatáson, illetve szakvizsgán.

33. Köteles megismerni, elsajátítani és betartani a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismereteket, megismerni jelen Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát.

34. Munkája, tevékenysége során a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat köteles maradéktalanul betartani.

35. Munkavégzés befejezése után köteles a munkaterületet, valamint a tűzvédelmi használati előírások megtartását, és a hiányosságokat meg kell szüntetni ellenőrizni és a tüzet kiváltó okokat megszüntetni.

36. Köteles az észlelt tűzvédelmi hiányosságokat írásban azonnal jelenteni.

37. Köteles az egyedileg üzemeltetett hősugárzó berendezést a munka végeztével a hálózatról le kapcsolni és a teljes lehűlésig üzemelő berendezésként kezelni.

38. Köteles megismerni a munkaterületén a tűzjelzés lehetőségeit, módjait.

39. Köteles tűz vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a *Tűz esetén követendő magatartás* fejezetben (IX. fejezet) leírtak szerint eljárni.

6. Tűzvédelmi szaktanácsadó tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

40. Ellátja a Tűzvédelmi Szabályzat és egyéb tűzvédelmi dokumentumok napra készségének folyamatos kontrollját.

41. Az éves, ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat megtartja, dokumentálja.

42. A tűzvédelemhez kapcsolódó dokumentumokat rendszeresen ellenőrzi, naprakészen tartja.

43. A tűzvédelmi berendezések üzemeltetői ellenőrzési dokumentációját folyamatosan ellenőrzi, ellátja a felülvizsgálatok folyamatos kontrollját.

44. A tűzvédelmi előírások változását figyelemmel kíséri, szükség szerint javaslatot tesz a felmerülő intézkedésekre.

45. Tűzvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadást végez.

46. Értesítés alapján részt vesz a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértői eljárásokon.

47. Minden olyan tűzvédelmi tevékenységet elvégez, melyet a jogszabályok szaktevékenységként jelölnek meg, és amelyhez szakképzettséget írnak elő.

III. fejezet


Tűzvédelmi eszközök, berendezések

1. Tűzoltó készülék

48. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály köteles a tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani azt.

49. A tűzoltó készülékeket akadálymentesen kell felszerelni, helyüket fölöttük 2 – 2,5 m magasságban az OTSZ által előírt biztonsági jellel kell jelölni (a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha a készülék átmenetileg takarásban van).

50. Tűzoltó készülék biztonsági jel és rögzítési magasság:

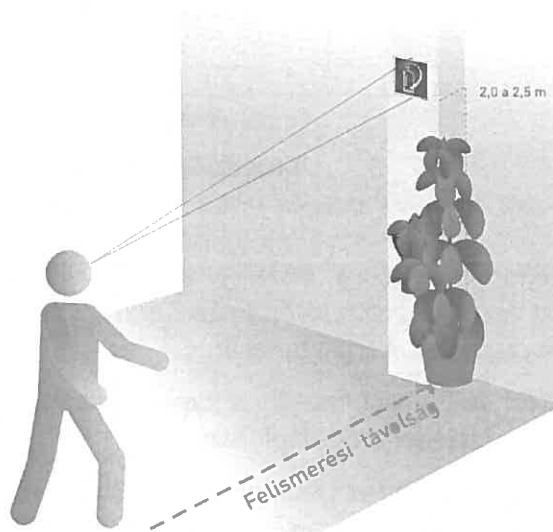

2. Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzése

51. A Sírkert területén a tűzoltás elsődlegesen az Üzemeltetési és Ellátási Osztály által elhelyezett 6 kg-os porral oltó készülékkel biztosított.

52. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály 3 havonta (maximálisan 1 hét eltéréssel) dokumentáltan ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

53. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik a tűzoltó készülék karbantartásáról, a készülék alábbi ciklusidejére tekintettel:

A tűzoltó készülék típusa	Alap-karbantartás	Közép-karbantartás	Teljes karbantartás	A tűzoltó készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó	1 év	5 év és 15 év	10 év	20 év

3. Tűzjelző berendezés

54. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály az OTSZ előírásainak megfelelően, köteles biztosítani a beépített tűzjelző berendezések üzemszerű működését, valamint külsős szakcég általi időszakos felülvizsgálatát, karbantartását.

55. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály a napi üzemeltetői ellenőrzés során tapasztaltakat köteles dokumentálni az Üzemeltetési naplóban.



56. Tűz- és hibaátjelzés esetén az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, valamint értesíti az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltséget.

4. Menekülési irányfény

57. A biztonsági világítás lehetővé teszi a helyiségek biztonságos elhagyását a bennlévők számára úgy, hogy biztosítja a kijáratok, irányváltások, útvonaljelzések megfelelő kivilágítását áramszünet idején is.

1.sz. ábra – A menekülési utak biztonsági világítása az EN 1838 szabvány szerint

2.sz. ábra – a piktogramok felismerési távolsága DIN 4844 sz.

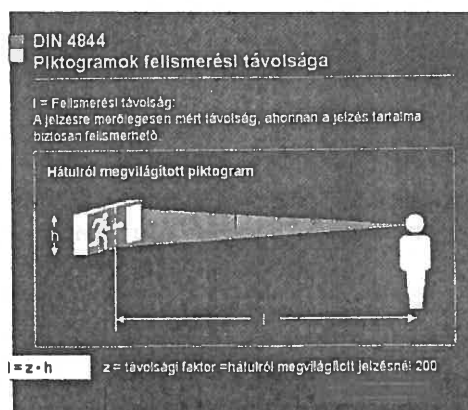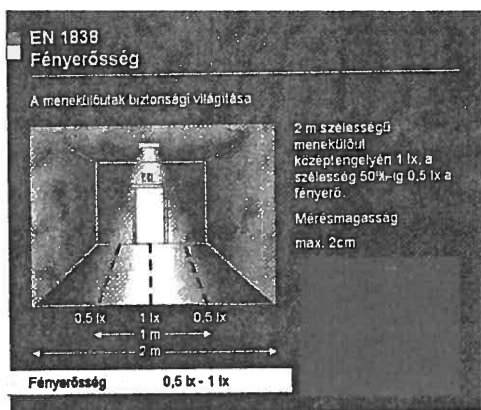

5. Menekülési irányfények üzemeltetői ellenőrzése és időszakos felülvizsgálata

58. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály köteles 3 havonta (maximálisan 1 hét eltéréssel) ellenőrizni a menekülési irányfények működését az alábbiak szerint:

- Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő arra, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.
- A vizsgálat alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.
- A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk, jelzik az üzemi táplálás visszatértét.
- Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a lámpatestek rögzítettségét, észlelhetőségét, a menekülési irányjelzések meglétét, helyességét.
- Központi tápellátású rendszer esetén szemrevételezéssel ellenőrizni kell a tápellátás kábelezésének sértetlenségét, rögzítettségét a látható kábelszakaszokon.
- Ellenőrizni kell, hogy ahol jogszabály vagy szabvány alapján állandó üzemi biztonsági világítást kell üzemben tartani, ott a lámpatesteket állandó vagy készenléti üzemmódba kapcsolták-e.

59. A Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: BÜI) villanyszerelő munkatársa köteles 12 havonta (maximálisan 1 hónap eltéréssel) elvégezni a menekülési irányfények időszakos felülvizsgálatát és egyidejű karbantartását a szakmai előírások szerint.

6. Föld feletti és földalatti tűzcsap

60. A Sírkert területén 5 db föld feletti tűzcsap található.

61. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik az oltóvíz föld feletti tűzcsapokkal történő biztosításáról, valamint arról, hogy az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő földalatti tűzcsapok föld feletti tűzcsapokra kerüljenek kicserélésre.

62. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik arról, hogy a tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kerüljön felállási hely biztosításra, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon.

63. A tűzcsapok időszakos (félévenkénti) felülvizsgálatát az Üzemeltetési és Ellátási Osztály külsős szakkéggel kötött szerződés alapján biztosítja.

64. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály a 63. pont szerinti időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg köteles elvégezni a tűzcsapok üzemeltetői ellenőrzését.

IV. fejezet

A létesítés és használat általános és tűzvédelmi szabályai

1. Általános szabályok

65. A Sírkert területén történő, a tűzvédelmi helyzetre is kiható átalakítást, építést, berendezés telepítését csak a tűzvédelmi szakhatóság által jóváhagyott tervek alapján szabad végezni, végeztetni.

66. A felelős tervezővel kötött szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését.

67. Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

68. Az anyagok, eszközök, berendezések csak rendeltetésüknek megfelelő célra, a biztonsági, tűzvédelmi és a vonatkozó használati előírások megtartásával használhatók, ill. tárolhatók és üzemeltethetők.

69. A helyiségek, eszközök, berendezések használatáról, tisztításáról, karbantartásáról, a tevékenység során keletkezett éghető anyagok, hulladékok folyamatos – vagy legalább a munka befejezésekor történő – eltávolításáról a vele dolgozó munkatártnak kell gondoskodni.

70. A keletkezett és összetakarított hulladékot az e célra rendszeresített tárolóba kell elhelyezni.

71. Az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik:

- a) a tűzoltóság hívószámának vagy az egységes segélyhívó számának jól látható feltüntetéséről,
- b) a helyiségek bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelek elhelyezéséről,
- c) a tűzoltó vízforrások vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával történő megjelöléséről.

72. A közművek, villamosvezetékek, kábelek stb. kapcsolószekrényeibe, illetve azokhoz 60 cm-es távolságnál közelebb éghető anyag nem helyezhető el.

73. Tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.

74. A szétfolyt, kiszivárgott fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, anyagot az érintett munkatárs köteles haladéktalanul felitatni, a helyiséget kiszellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen tárolni.
75. A BÜI köteles a tűzvédelmi főkapcsolók (elektromos és gáz) nyitó- és zárószervezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan megjelölni.
76. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyag-szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
77. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
78. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltó technikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

2. Kiürítés

79. Új épületek kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy tűz esetén a benntartózkodó személyek a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképeségű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, valamint a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak.
80. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
81. Azokat a helyiségeket, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad!
82. A menekülési útvonalak átbocsátóképesége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
83. A kijáratokat, amíg a helyiségben emberek tartózkodnak, bezárni tilos! Amennyiben biztonsági okokból az ajtókat zárva kell tartani, akkor a kulcsot a kijárat közelében feltűnő helyen kell elhelyezni és jelölni.
84. A kijáratok felé vezető utat feltűnő felirattal, irányt jelző nyíllal, indokolt esetben világítással kell ellátni.
85. A kijáratok feltűnő, jól látható felirattal ellátásáról, szükség szerinti megvilágításáról az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik.
86. A kijáratok olyan zárószervezettel való ellátásáról, mely biztosítja, hogy belülről kulcs nélkül nyíljanak az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik.

87. A közlekedés céljára szolgáló, valamint a számításba vett menekülési útvonalakat állandóan, teljes szélességben szabadon kell hagyni, azt eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

88. A bejáratot, vészkijáratot, vízszervezési helyekhez vezető utat teljes szélességében állandóan szabadon kell hagyni.

3. Villamos berendezések és világítások

89. Az egység elektromos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

90. Csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolók és biztosítékok rendeltetésének, továbbá ezek ki- és bekapcsolt helyzetének időálló jelöléséről az Üzemeltetési és Ellátási Osztály intézkedik.

91. Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

92. A villamos berendezéseket a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

93. A villamos berendezést, gépet és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

94. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

95. Villamos fűtőtesttel helyiséget fűteni csak abban az esetben szabad, ha a villamos fűtési módot előzetesen engedélyezték.

96. Szociális célokra szolgáló villamos melegítőket (főzőlap, kávéfőző) csak kijelölt helyen, tűzbiztosan, éghetetlen és hőszigetelő tulajdonságú alátéttel szabad használni.

97. Meghibásodott villamos berendezést mindaddig, amíg a hibát el nem hárították nem szabad üzemeltetni. A meghibásodott részt a villamos hálózatról le kell választani.

4. Tüzelő- és fűtő berendezések

98. A BÜI gondoskodik az alábbi rendelkezések érvényesítéséről, betartásáról:

- a) az épületekben, építményekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást,
- b) a tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

99. A Sírkert épületeinek fűtési módjai: elektromos, illetve hőcserélős gázkazán.

5. Szellőztetés

100. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

101. Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell, a tisztítás elvégzéséről a BÜI gondoskodik.

102. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

6. Csatornahálózat

103. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

7. Oltóvíz

104. Tűzoltás céljára a létesítményeknél jogszabályban meghatározott oltóvíz intenzitást kell biztosítani, melyről az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik.

V. fejezet

Felülvizsgálatok

1. A villamos berendezések tűzvédelmi szempontú időszakos biztonsági felülvizsgálata (érintésvédelem)

105. A BÜI gondoskodik a villamos berendezések használatbavételét követően:

- a) a 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzéséről, és a tapasztalt hiányosságoknak a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig történő megszüntetéséről, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

2. Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata

106. A BÜI köteles a nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően elvégeztetni.

107. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 liter mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

köteles a BÜI felülvizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig megszüntetni, és ennek tényét hitelt érdemlő módon igazolni.

VI. fejezet

Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

1. Tűzveszélyes tevékenység

108. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

109. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

110. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása és az 1. melléklet szerinti nyomtatványra történő felfeztetése az üzemeltetési és ellátási osztályvezető feladata.

111. A külső szervezet, cég vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az üzemeltetési és ellátási osztályvezetővel kell egyeztetni, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

112. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

113. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra oktató személy végezhet.

114. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

115. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

116. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

117. A munka befejezését, majd a terület átadását a fent említett dokumentumon írásban rögzíteni kell. Az átadás- átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

2. Dohányzás

118. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

119. A Sírkert épületein belül a dohányzás tilos.

120. A dohányzásra kijelölt helyeket az épületek és azok bejárata 5 méteres környezetén kívül jelöli ki és jelöli meg az Üzemeltetési és Ellátási Osztály, ahol kellő számú, nem éghető anyagból készült hamutálcát helyez el.

121. A hamutálcák kiürítését olyan helyen és olyan edényzetbe kell elvégezni, ahol az tüzet nem okozhat.

3. Tárolás

122. A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egységük által használt helyiségekben, építményekben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag kerüljön tárolásra.

123. A szabadtéren, építményben, helyiségben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

4. Éghető folyadékok tárolása

124. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

125. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

126. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására a 124-125. pontok szerinti előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények ürtartalmának összesített értékét jelenti.

127. Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb 10 liter mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható, fém szekrényben vagy folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben.

5. Napi munkaidő utáni belső ellenőrzés

128. A munkatársaknak a napi tevékenységük befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

129. A munka befejezése utáni ellenőrzés különösen a következőkre terjed ki:

- a) az elektromos berendezések lekapcsolására,
- b) az egyedi tüzelő, fűtő, szellőző berendezések használaton kívül helyezésére,
- c) az éghető hulladék tárolóba történő eltávolítására,
- d) a közlekedési utak, tűzoltó felszerelések, közmű elzáró szerelvények, elektromos kapcsolók megközelíthetőségére,
- e) a helyiségeket elválasztó nyílászáró szerkezetek bezárására,
- f) a tűz keletkezését előidézhető, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.

VII. fejezet

Helyiségek általános tűzvédelmi előírásai

1. Alapvető rendelkezések

130. A Sírkert területén a következő, 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek találhatók:

- a) C3 ép. Zirzen Janka terem 190 m² Maximális befogadóképesség: 95 fő (2m²/fő)
- b) Kormányváró 120 m² Maximális befogadóképesség: 120 fő (1m²/fő)
- c) Ravatalozó 260 m² Maximális befogadóképesség: 260 fő (1m²/fő)

131. A 130. pont szerinti helyiségekben a megengedett elérési távolságon belül a menekülő személyek biztonságos térbe jutnak. A menekülésre igénybe vett szabad szélességek mind az útvonalon, mind a kijáratok esetében biztosítottak.

132. A termekben egy időben, egyszerre csak a 130. pontban meghatározott számú személy tartózkodhat.

133. A kijáratokhoz vezető utat, illetve a kijáratokat minden esetben szabadon kell tartani, még ideiglenesen sem torlaszolhatóak el.

134. Amennyiben a termék berendezésre kerülnek (székekkel, asztalokkal), a kiürítési számítást felül kell vizsgálni.

2. Iroda jellegű helyiségek tűzvédelmi használati előírásai

135. Az irodákban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.

136. Az irodaépületekben szintenként a mentők (104), a tűzoltók (105), a rendőrség (107) és az általános segélyhívó (112) hívószámának kifüggesztéséről az Üzemeltetési és Ellátási Osztály gondoskodik.

137. A munkatársak kötelesek a napi munka során keletkezett papírhulladékot papírkosárba helyezni.

138. Irodában tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!

139. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

140. Az irodákban kávéfőző, villanymelegítő használatát lehetőleg mellőzni kell. Szükség esetén csak hőszigetelt alátét lapra helyezve szabad üzemeltetni, kizárólag olyan aljzatról, amelyik a bekapcsolt állapotot kijelzi.

141. Irodában bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt.

142. A munka befejeztével a munkatársak az általuk használt valamennyi világító és villamos berendezést – kivéve a folyamatos üzemű berendezéseket – kötelesek feszültség mentesíteni, és a villamos hálózatról leválasztani.

3. Teakonyhák tűzvédelmi használati előírásai

143. A helyiségben rendszeresített elektromos berendezések csak jelzőlámpával ellátott kapcsolótábláról üzemeltethetők. Használat után azokat az áramforrásról le kell választani.

144. A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.

145. A konyhai elszívó időszakos takarításáról, zsírmentesítéséről a BÜI gondoskodik.

146. A helyiség tűzvédelmi előírásainak betartásáért az ott tartózkodók a felelősek.

4. Öltözők tűzvédelmi használati előírásai

147. Az öltözőkben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

148. A dohányzási tilalmat, nyílt láng használatát a szabvány szerinti tiltó táblával az Üzemeltetési és Ellátási Osztály jelöli meg.

149. Az öltözőt csak a rendeltetési céljának megfelelően szabad használni.

150. A helyiségben a rendeltetéssel nem összefüggő tárolás tilos!

151. A helyiségben mindennemű nyílt láng használata, egyedi hőközlő berendezés üzemeltetése tilos!

152. Az öltöző tűzvédelmi előírásainak betartásáért az ott tartózkodók a felelősek.

5. Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok tűzvédelmi használati előírásai

153. A lépcsőházban, lépcsőpihenőkön, folyosón és előterekben a tárolás tilos, azokat teljes szélességükben szabadon kell tartani.

154. A bejárat, illetőleg vészkijárat ajtó, kapu előtt járművel tilos úgy megállni, hogy az akadályozza a menekülést!

155. Az ajtóknál, amennyiben függönyök kerülnek elhelyezésre, azok széleit jól láthatóan meg kell jelölni. A függönyök széthúzott állapotban nem szűkíthetik le a kijáratot.

6. Elektromos kapcsoló helyiségek, szekrények tűzvédelmi használati előírásai

156. Az elektromos kapcsoló helyiségektől, szekrényektől, főkapcsolóktól 1,5 méteres távolságon belül mindennemű anyag tárolása tilos!

157. Az elektromos kapcsoló helyiségekben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

158. A dohányzási tilalmat, nyílt láng használatát szabvány szerinti tiltó táblával kell jelölni.

159. Az elektromos főkapcsolókat eltorlaszolni, hozzáférésüket gátolni még átmenetileg sem szabad.

160. Az elektromos leválasztások szekrényeit zárttá kell tenni. A lezárt szekrényekbe csak szakember nyúlhat.

161. Az elektromos kapcsoló helyiségeket az esetlegesen keletkező hulladéktól, szennyeződéstől azonnal meg kell tisztítani!

VIII. fejezet

Oktatás, képzettség

1. Tűzvédelmi oktatás

162. A szükséges tűzvédelmi ismeretek megszerzése, az ismeretek bővítése, szinten tartása érdekében a munkatársakat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az alábbiak szerint:

- a) minden új munkatársat a munkába állása napján,
- b) a munkatársakat évente (ismétlődő oktatás),
- c) a belső áthelyezéssel érintett munkatársat, az áthelyezését követő 3 munkanapon belül,
- d) új berendezés, készülék, technológia esetén az abban érintett munkatársakat a beüzemeléssel egyidejűleg,
- e) a Sírkert területén ideiglenesen munkát végzőket a tevékenység megkezdése előtt,
- f) az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet végző munkatársat a tevékenység megkezdése előtt.

163. A létesítmény területén keletkezett tűzesettel összefüggésben a tűzvizsgálat

tapasztalatainak felhasználásával rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.

164. A 162. pont e) alpontja érvényesülése érdekében azon szervezeti egység köteles tájékoztatást adni az ideiglenesen munkát végző személyekről az Üzemeltetési és Ellátási Osztály részére, amely tevékenységével összefüggésben az ideiglenes munkavégzés felmerült.

165. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll, az alábbi tematika szerint:

- a) a Tűzvédelmi Szabályzat általános és az érintett munkakörre vonatkozó előírásai,
- b) a létesítmény és az ott folytatott tevékenységek tűzvédelmi vonatkozásai,
- c) a megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások,
- d) a tűzjelzés lehetősége és módja,
- e) a tűz esetén követendő magatartás, a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok,
- f) az elhelyezett tűzoltó készülékek és felszerelések használata,
- g) a tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.

166. A tűzvédelmi oktatást az Üzemeltetési és Ellátási Osztály szervezi meg és oktatási naplóban dokumentálja. A munkatárs aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szükséges tűzvédelmi ismeretekből oktatást kapott és azt betartja.

167. Nem foglalkoztatható azon munkatárs, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg a tevékenységéhez előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik.

2. Tűzvédelmi szakvizsga

168. A BÜI Tervszerű Megelőző Karbantartás Részleg kijelölt munkatársa köteles érvényes szakvizsgával rendelkezni.

169. A szakvizsga érvényességéről, az ehhez szükséges képzés elvégzéséről a BÜI igazgatója gondoskodik.

IX. fejezet

Tűz esetén követendő magatartás

1. Tűzjelzés módja, a riasztás rendje

170. A keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a legrövidebb időn belül jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn, közölve:

- a) a tüzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét,
- b) a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- c) emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés,
- d) a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot,

e) mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől, továbbá szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon.

171. A segítségkéréshez a híradási eszközt bárki köteles rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

172. A tűzoltóságnak az olyan tüzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül eloltottak.

2. Életmentés

173. Tűz esetén az első és legfontosabb az emberi élet védelme. Tűzjelzés esetén az épületeket a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni. A Sírkertben dolgozó munkatársaknak feladata az épületekben tartózkodó személyek menekülésének lehetőség szerinti elősegítése, irányítása.

3. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok

174. A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki köteles az életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.

175. A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket, és hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel, továbbá meg kell kezdeni a veszélyeztetett vagyontárgyak mentését, különös tekintettel a veszélyes anyagokra.

176. A közművek újbóli megnyitására csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást.

177. A tűzoltás vezetőjének utasítását maradéktalanul végre kell hajtani.

178. A tűzvizsgálat befejezéséig a káreset helyét változtatlanul kell hagyni.

179. Tűzvédelmi főkapcsoló helye: Trafóház (Ganz Ábrahám út és Gerster Kálmán út kereszteződés)

180. Gáz főelzáró helye: Főbejárattól balra, közterületen.

4. Tűz esetén értesítendő

181. Tűz esetén értesíteni kell az alábbi szerveket és személyeket:

- a) Tűzoltóság: 105
- b) Mentők: 104
- c) Rendőrség: 107
- d) Általános segélyhívó: 112
- e) Villamos szolgáltató: ELMŰ +36 80 383 940
- f) Gáz szolgáltató: MVM FŐGÁZ +36 80 477 333

g) Nagy Zsolt, Beruházási és Fejlesztési Igazgatóság, igazgató: +36 30 124 5070

h) Pető Norbert, Beruházási és Fejlesztési Igazgatóság, üzemeltetési és ellátási osztályvezető +36 30 099 3607

182. A kikerkező szerveket a 181. pont g) alpontjában, távollétében a h) alpontjában kijelölt vezető fogadja, az illetékeseket az eset ismert részleteiről informálja, a kért felvilágosítást megadja.

183. A tűzoltás vezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

X. fejezet

Záró rendelkezés

184. Jelen szabályzat az aláírásának napján lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fiumei Úti Sírkert Tűzvédelmi Szabályzatáról szóló 15/2022. (III. 21.) számú főigazgatói utasítás.

Budapest, 2025. február 19.



Igazolom, hogy a szabályzat megfelel a szakmai előírásoknak, szempontoknak.

Budapest, 2025. február 19.

.....
Nagy Zsolt igazgató
Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság

Igazolom, hogy a szabályzat összhangban áll a hatályos jogszabályokkal és belső szabályozókkal.

Budapest, 2025. február 19.

.....
dr. Papp-Nagy Zsuzsanna igazgató
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYEL JÁRÓ MUNKA ELVÉGZÉSÉRE

A 20..... év hó napján engedélyt adok
gazdálkodó szervezet
nevű dolgozójának, hogy

.....
létesítmény területén 20..... év hó nap óra
..... perctől 20..... év hó nap óra perceg munkákat
végezzen a megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtására az alábbiakban felsorolt
előírások maradéktalan megtartása mellett.

Tevékenység rövid összefoglalása:

.....
.....
.....
.....

A munkák végzéséhez az alábbi feltételeket, tűzoltó felszerelést és eszközt biztosítottam:

.....
.....

.....
munkát elrendelő vezető neve, aláírása

Mint a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője a munkák végzését az alábbi
előírások betartása mellett engedélyezem:

.....
.....

.....
üzemeltetési és ellátási osztályvezető

Az engedélyben felsoroltakat tudomásul veszem, a munkákat az érvényben lévő tűzvédelmi
jogszabályok, előírások, kötelezően alkalmazandó szabványok és a technológiai utasításban
foglaltak szerint végzem.

.....
munkát végző aláírása, tűzvédelmi szakvizsgájának száma

A munkát végző a tevékenységet befejezte, a helyszínt az előírások szerint átvizsgálta, az esetlegesen tüzet kiváltó körülményeket megszüntette.

A területet a munkát elrendelőnek átadtam-átvettem: 20..... év hó..... nap óraperc

.....
munkát végző
átadó

.....
üzemeltetési és ellátási osztályvezető
átvevő